


VISTA LAT. IZQ. DE CORTE CENTRAL

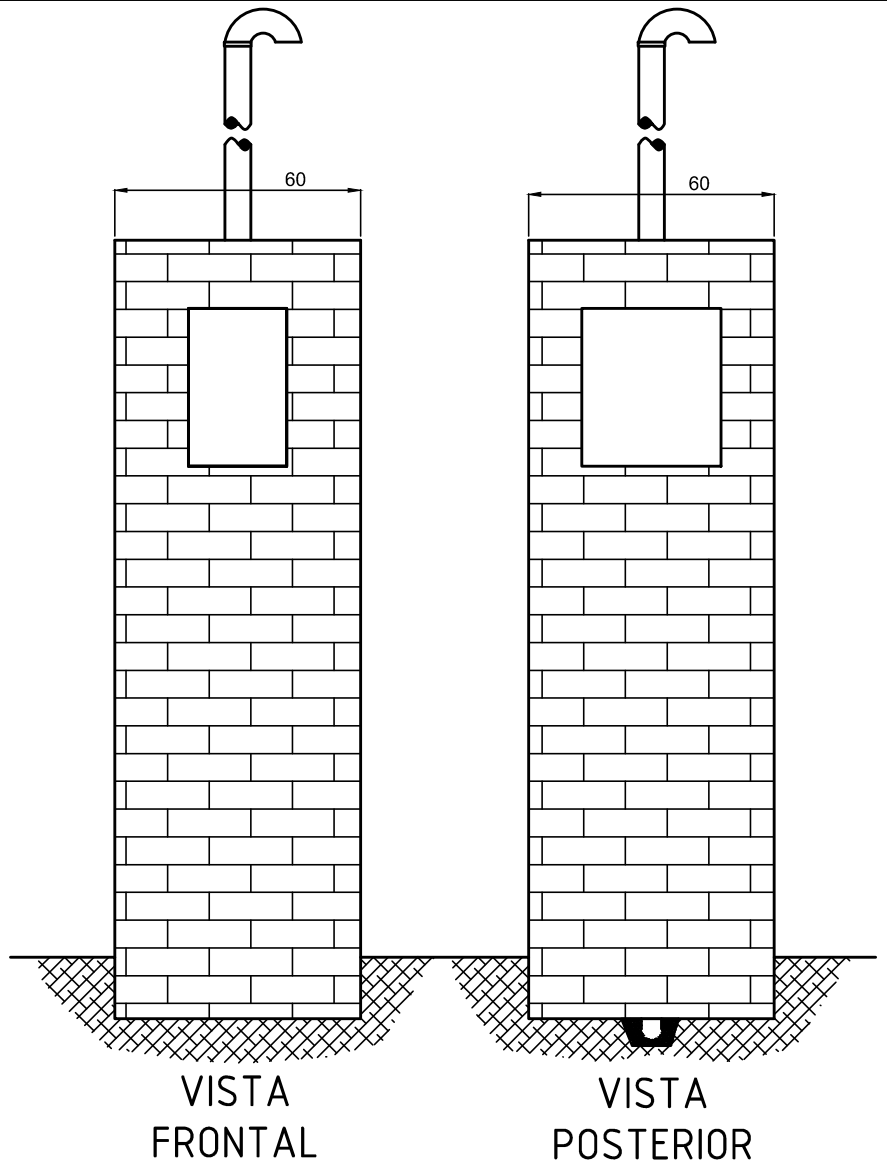

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Gabinete para medidor trifásico policarbonato
2	Caño de acero cincado de 1 1/4"
3	Pipeta de baquelita negra
4	Caja para tablero del cliente de material sintético
5	Caño de PVC de salida ( $\varnothing > 50$ mm)
6	Curva 90° larga PVC MH salida a cliente

**COOP. DE PROV. DE SERV. ELÉCTRICOS  
Y PÚBL. COLONIA TIROLESA Ltda.**

**Firma:**

**Tema:**

PILAR PARA ACOMETIDA AÉREA Y SALIDA  
SUBTERRÁNEA, CON MEDIDOR TRIFÁSICO  
HASTA 10 kW

**Fecha:**

15/08/2018

**Plano N°:**

6